.....1

.....1

.....2

..... 3

..... 4

.....4

..... 6

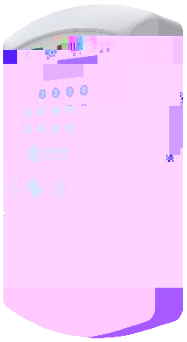

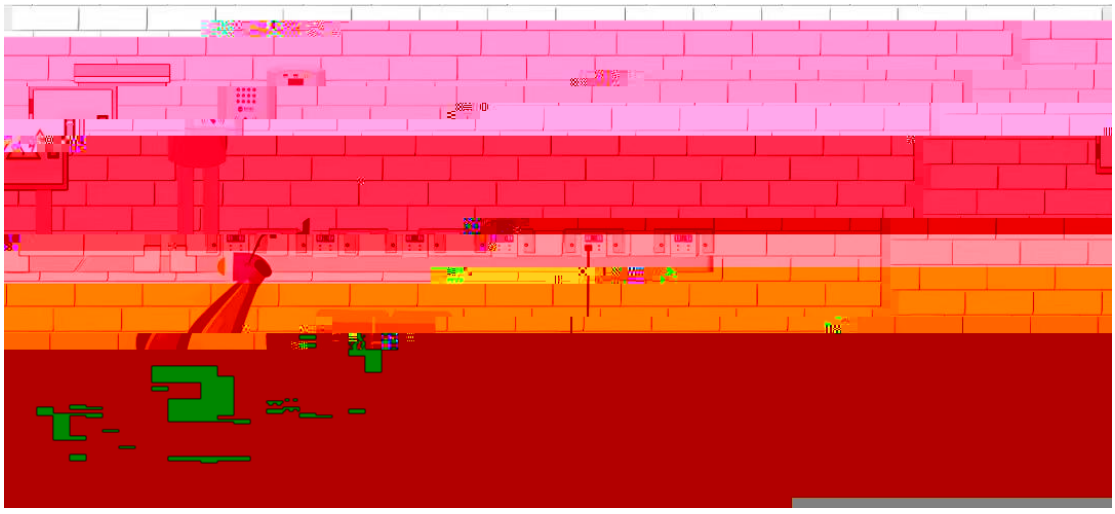

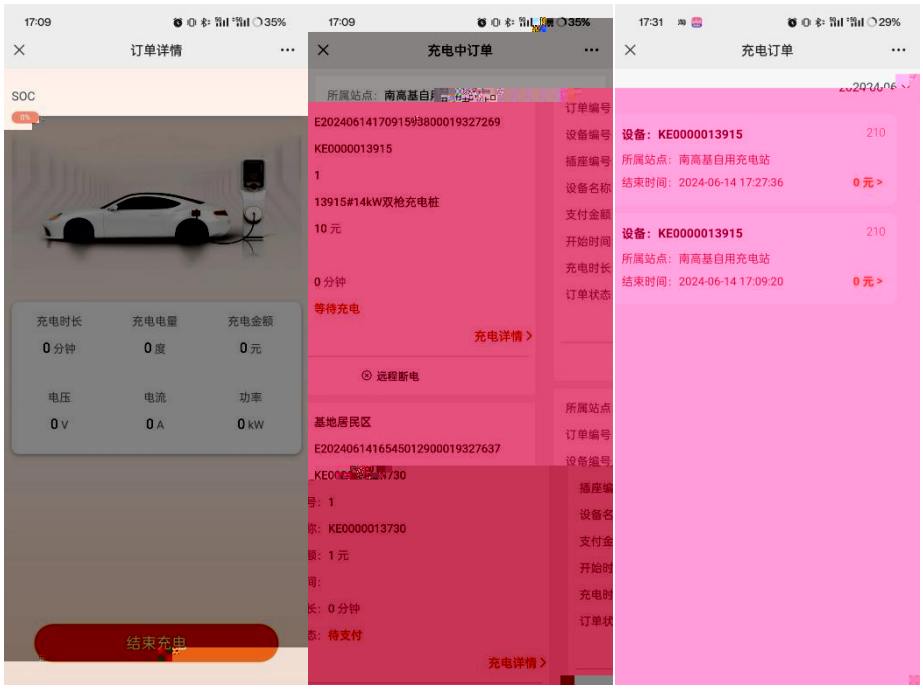
17:09
35%
订单详情
SOC
充电时长
充电电量
充电金额
0 分钟
0 度
0 元
电压
电流
功率
0 V
0 A
0 kW
结束充电
17:09
35%
充电中订单
所属站点：南高基自用充电站
E2024061417091593800019327269
KE0000013915
1
13915#14kW双枪充电桩
10 元
0 分钟
等待充电
充电详情 >
远程断电
基地居民区
E2024061416545012900019327637
KE0000013730
1
KE0000013730
1 元
0 分钟
待支付
充电详情 >
17:31
29%
充电订单
设备：KE0000013915
210
所属站点：南高基自用充电站
结束时间：2024-06-14 17:27:36
0 元 >
设备：KE0000013915
210
所属站点：南高基自用充电站
结束时间：2024-06-14 17:09:20
0 元 >

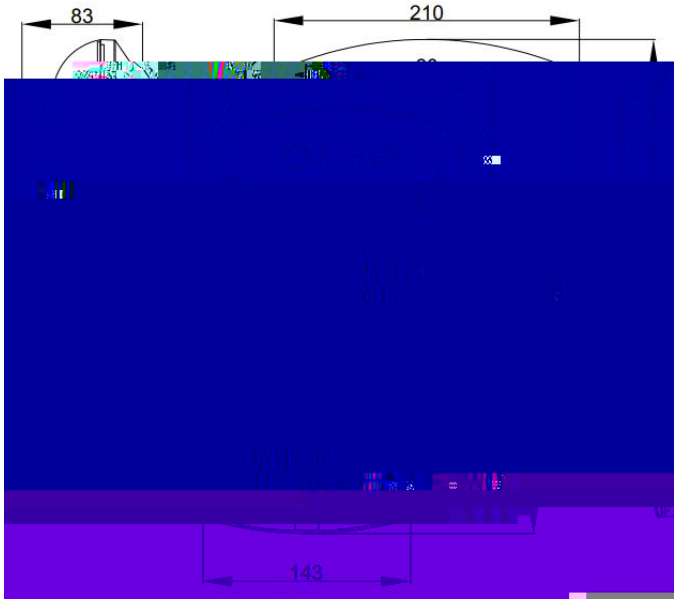
83
210
143

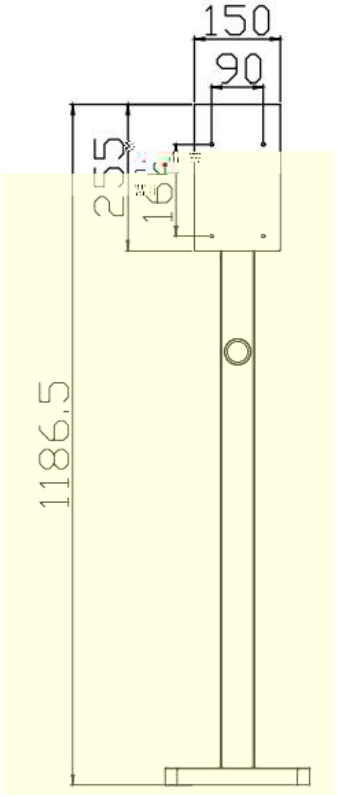
150
90
255
165
1186.5

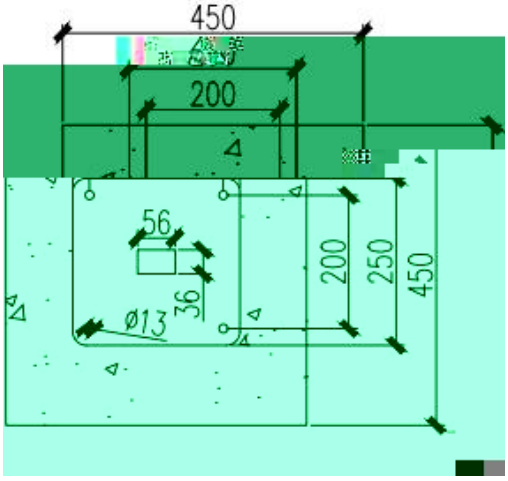
450
200
56
36
Ø13
200
250
450

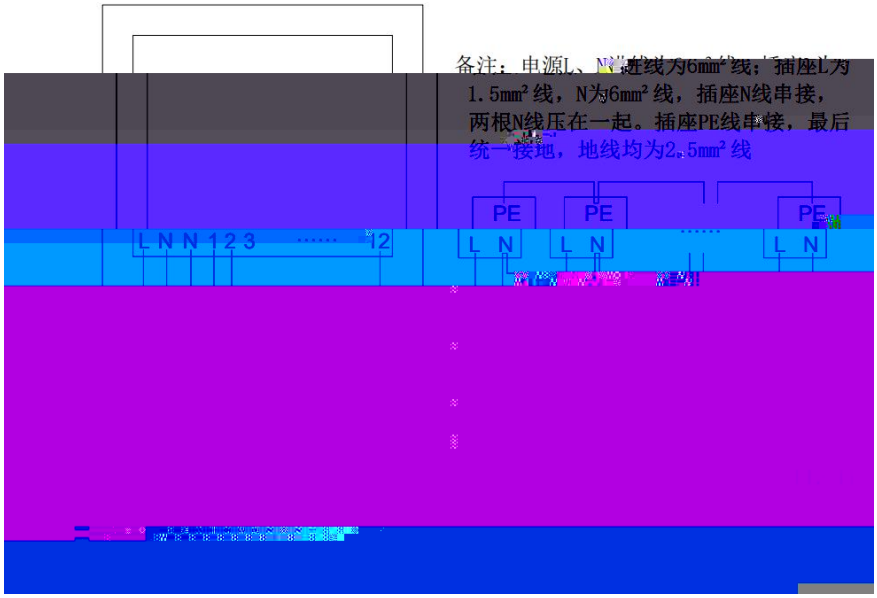
备注：电源L、N进线为6㎜²线；插座L为1.5㎜²线，N为6㎜²线，插座N线串接，两根N线压在一起。插座PE线串接，最后统一接地，地线均为2.5㎜²线
PE
PE
PE
L N
L N
L N