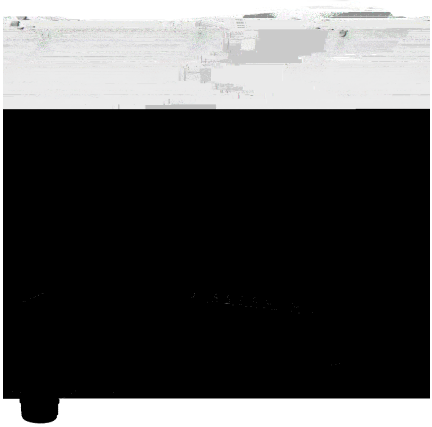

V1.2

--

--

--

KE-GT(30-40)KTL4

1 6

2 10

1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

▪

1.2

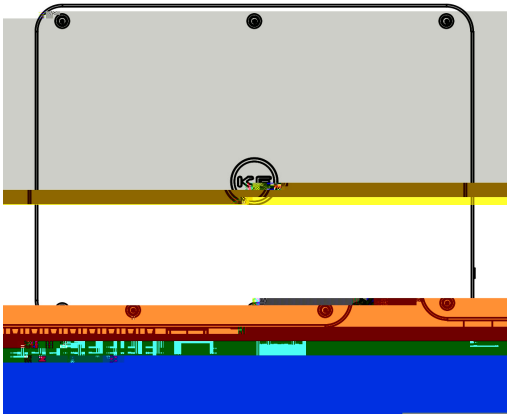

1.3

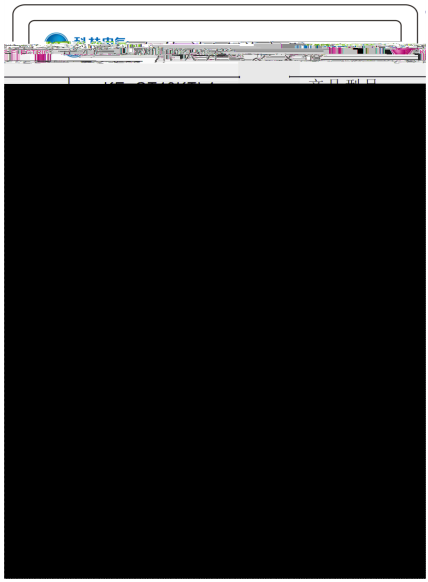

1.4

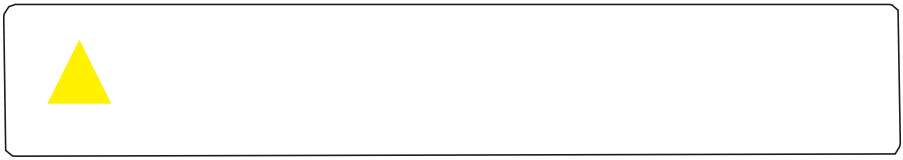

☞

☞

2.3

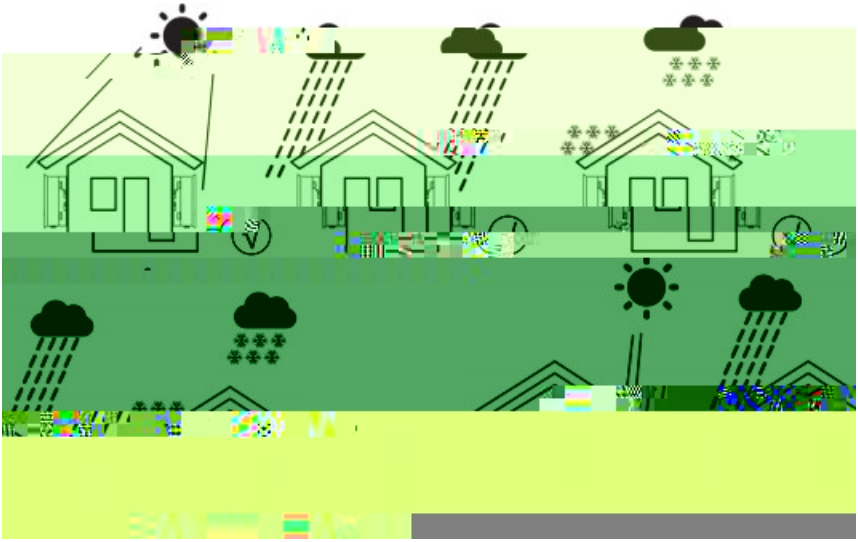

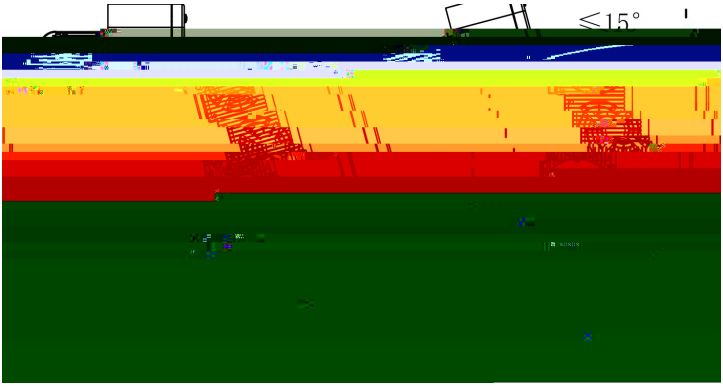
≤15°

☞

2.4

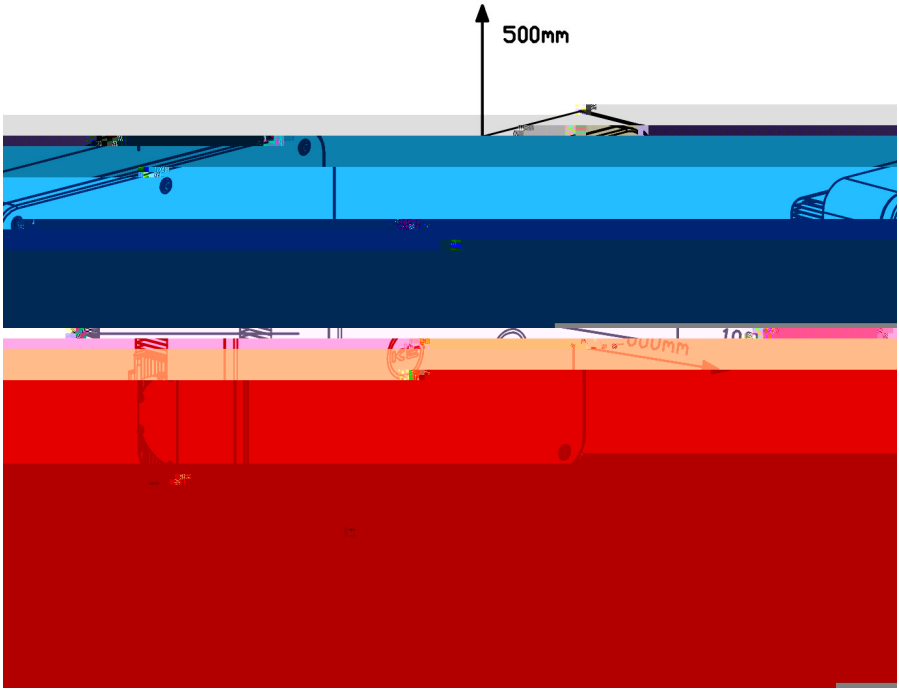

☞

☞

☞

2.5

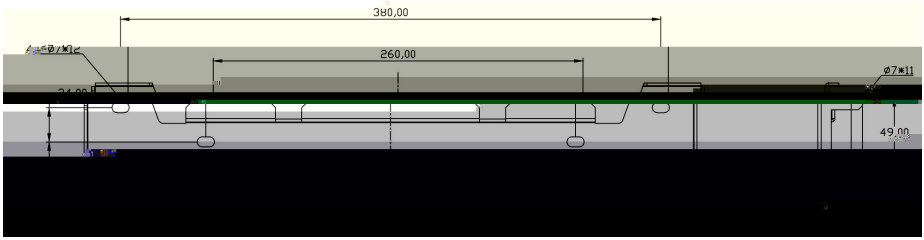

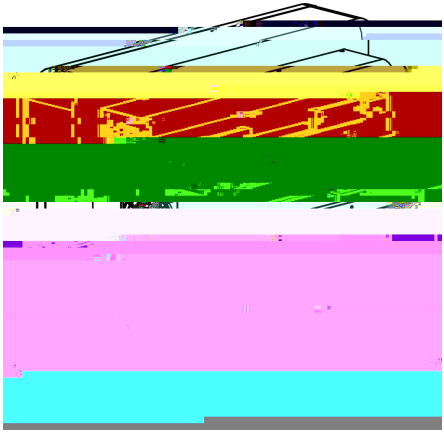

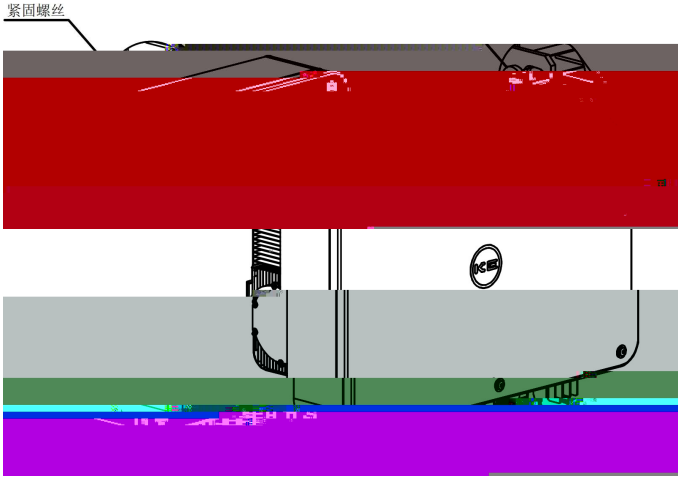
紧固螺丝

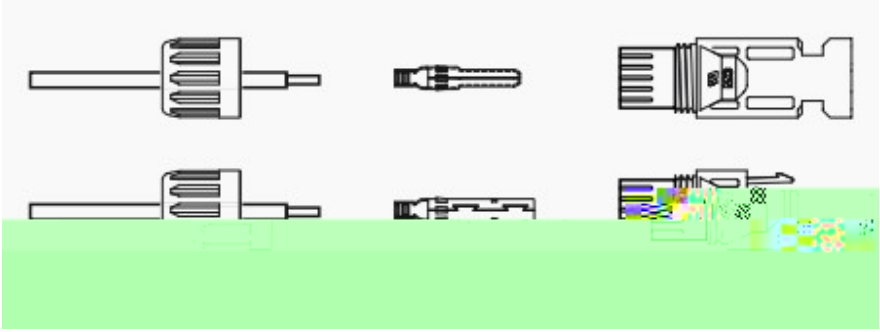

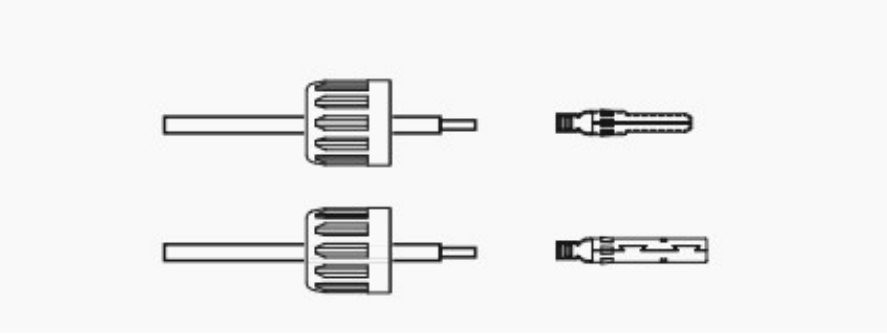

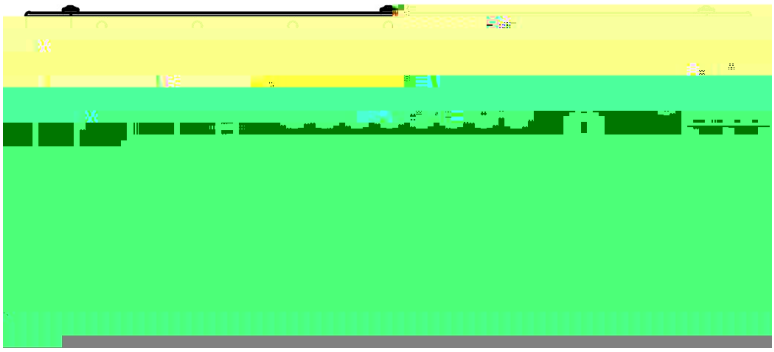

3.3

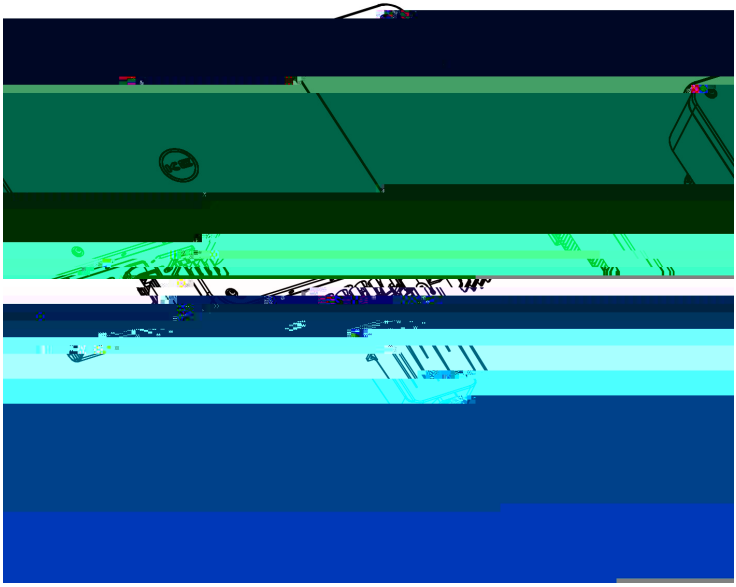

3.4 RS485

3.5

重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

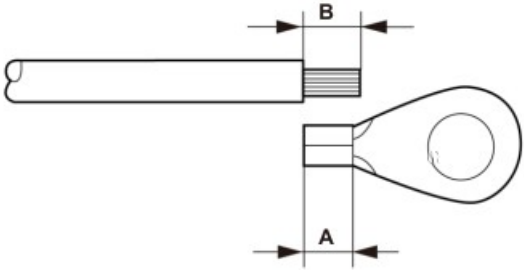

重要:

A（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

重要:

B（绝缘剥离长度）比

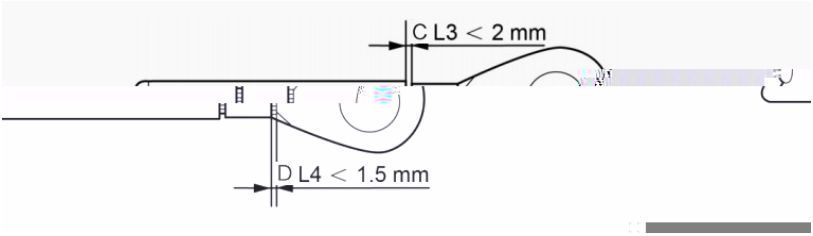

重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

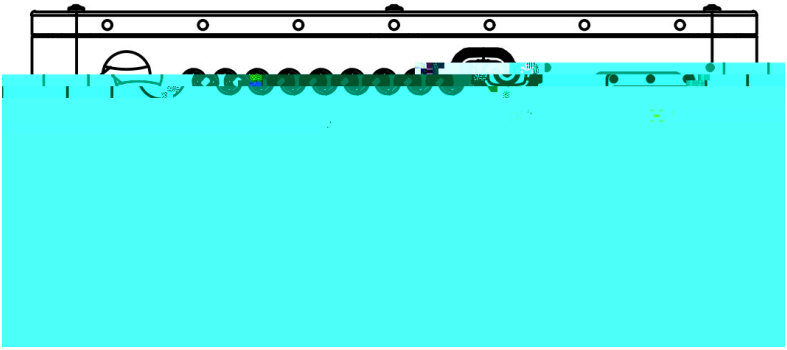

重要:
为提高线缆防腐性能，安装[illegible]后，建议涂上硅脂或涂料。

5

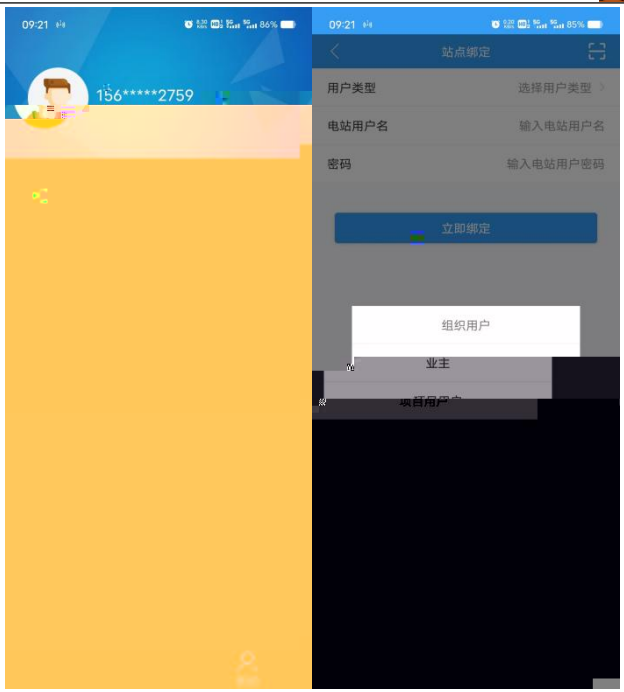
09:21
86%
156*****2759
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主

5.2

6